



2012000586E



检测
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No): 20131100145



委托单位:
Entrusted by

上海深海宏添建材有限公司

样品名称:
Sample Name

HDPE聚乙烯静音材及管件

检验类别:
Test Type

委托检验

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



A 1176520

国家建筑材料测试中心



(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

2012000586E

中心编号: 20131100145

第 1 页 共 2 页

样品名称	HDPE 聚乙烯静音管材及管件	检验类别	委托检验
委托单位	上海深海宏添建材有限公司	来样编号	——
生产单位	上海深海宏添建材有限公司	商 标	宏添
型号规格	d _n 110	样品等级	——
生产日期	2016 年 3 月	生产批号	——
受理日期	2016 年 3 月 1 日	样品数量	管材 3 米×8 根 管件 39 只 金属管卡 10 只
检验依据	CJ/T 312-2009 《建筑排水管道系统噪声测试方法》		
检验项目	排水管道系统噪声测试。		
检验结论	* 经检验, 送检样品检验项目的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2016 年 3 月 27 日 (检验专用章)		
附注: (以下空白)。			

批 准: 刘之涛 审 核: 林 编 制: 李 高

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)


检验报告

(Test Report)

中心编号: 20131I00145

第 2 页 共 2 页

检验系统
布置示意
图

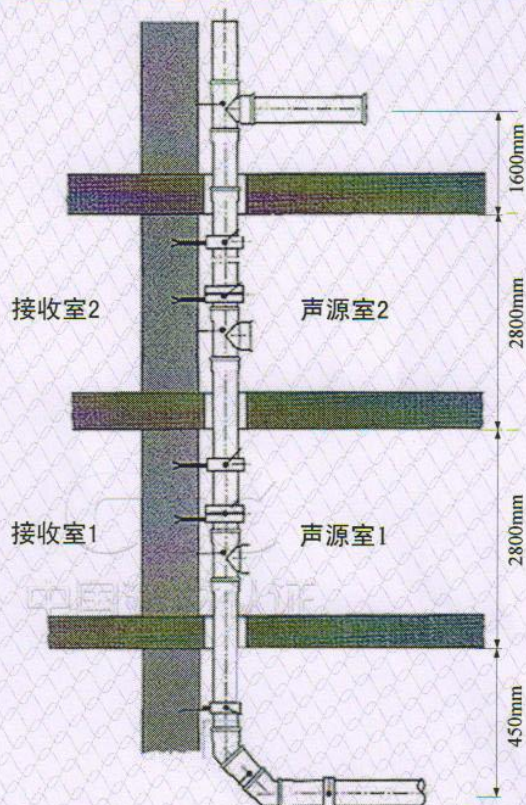

检验结果

样品名称	流量 (L/s)			
	0.5	1	2	4
	声压级 (dB(A))			
HDPE 聚乙烯静音管材及管件	41	43.50	47.80	50.60
PVC-U 排水管道	45.30	51.50	57.60	60.50

备注: 本检验报告中所列数据为声源室 2 中测试得到的结果。对比的 PVC 管道符合 GB/T 5836.1-2006 《建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》要求, 壁厚为 3.50mm, 密度为 1494 kg/m³。对比的铸铁排水管道符合《CJ/T 177-2002 建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》要求, 壁厚为 3.80mm, 密度为 7050 kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

